

Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole



193 969 abonnés

pour 401 774 habitants



24 697 259 m³

mis en distribution



19 689 891 m³

consommés par les habitants



134 l/hab/jour

consommation moyenne



99,43 %

des 2 123 prélèvements réalisés conformes aux normes



2 535 km

de réseau (hors branchement)



9

usines de production




135

réservoirs (132 982 m³)



82,6 %

rendement moyen du réseau

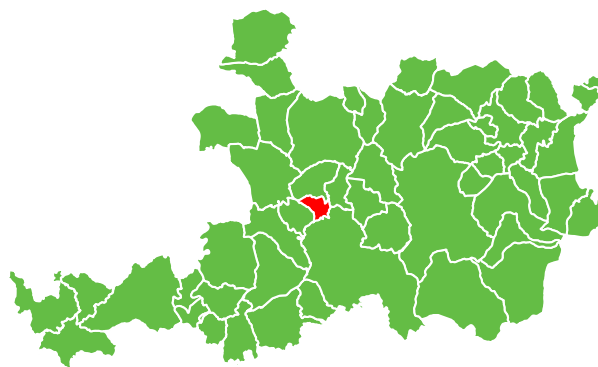

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole


Saint-Etienne Métropole
2 Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Etienne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49
e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

SUIVEZ-NOUS SUR



RAPPORT PRIX & QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2021

COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

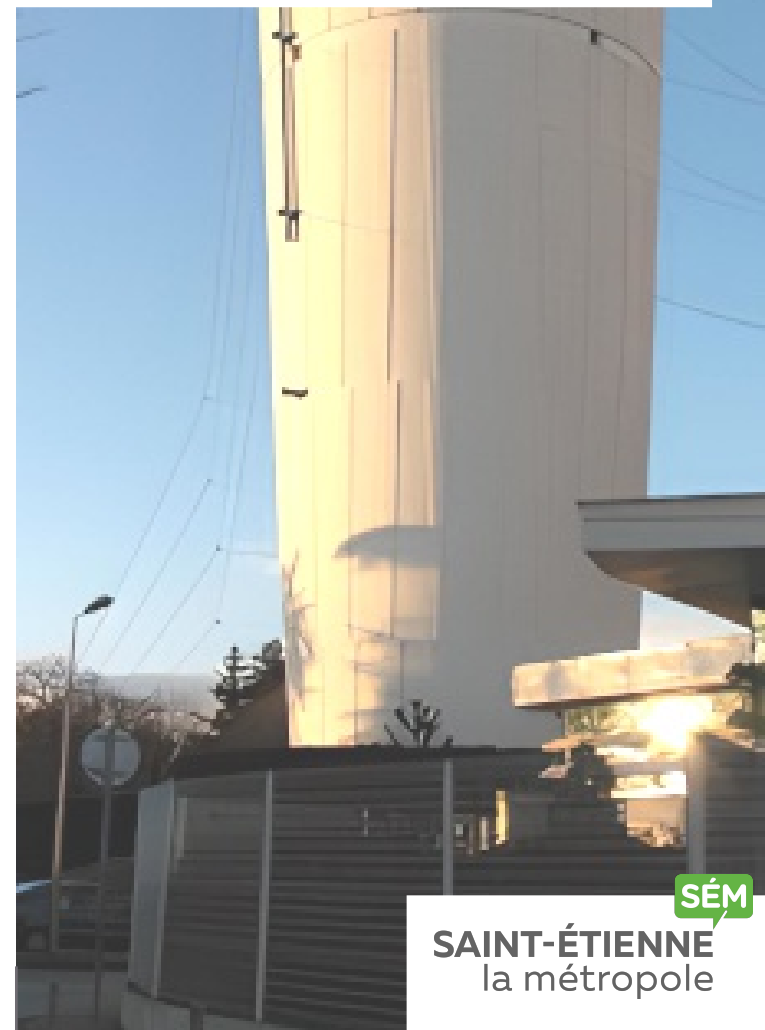

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Présentation générale du service

Mode de gestion du service

Le service est exploité en **REGIE** avec prestation de service confiée à la société **STEPHANOISE DES EAUX** jusqu'au 30 septembre 2022.

Ressources en eau

La fourniture d'eau est assurée à partir d'achats d'eau au service d'eau de la ville de SAINT-ETIENNE.

L'eau provient de l'usine de traitement de Solaure alimentée par :

► **le barrage du Pas-du-Riot** dont l'indice de protection est de **80 %**.

► **le barrage de Lavalette** dont l'indice de protection est de **80 %**.

Population desservie

	2020	2021
Nombre d'abonnés	3 274	3 376
Population	6 187	6 201

Bilan des volumes

	2020	2021
Volume produit [m ³]	0	0
Volume importé [m ³]	379 459	337 922
Volume exporté [m ³]	0	0
Consommation [m ³]	305 272	284 478

Patrimoine du service

- Station de traitement : **0**
- Réservoirs : **2 (480 m³)**
- Stations de pompage : **3**
- Linéaire de réseau : **26,70 km**

Elements tarifaires

Référence de la délibération tarifaire

Délibération métropolitaine du 20 décembre 2018 :

- Part fixe : 15,00 €/an/abonné
- Parts variables :
 - De 0 à 6 000 m³ : 2,02 €/m³
 - De 6 000 à 24 000 m³ : 1,93 €/m³
 - De 24 000 à 48 000 m³ : 1,83 €/m³
 - De 48 000 à 100 000 m³ : 1,75 €/m³
 - Plus de 100 000 m³ : 1,65 €/m³

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2022

Quantité	PU	Prix total
----------	----	------------

Part collectivité			
Part fixe [€/an]			
Abonnement	1	15	15,00
Part variable [€/m ³]	120	2,02	242,40


Agence de l'eau			
Redevance pollution [€/m ³]	120	0,23	27,60
Préservation des ressources	120	0	0,00

Taxes			
Total Hors Taxe [€]			285,00
TVA [€]		5,50%	15,68

Total 2022 [€ TTC]	300,68
---------------------------	---------------

Total 2021 [€ TTC]	300,68
Evolution 2022/2021	0,00 %

Répartition de la facture de 120 m³

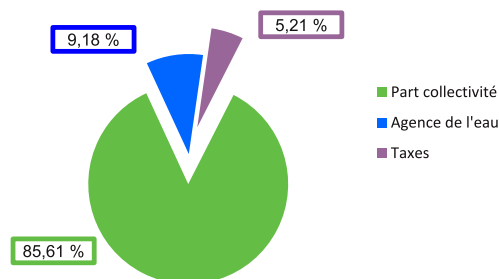

Indicateurs de performance

Qualité de l'eau

Paramètres micro-biologiques :

- Nombre de prélèvements : 14
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Paramètres physicochimiques :

- Nombre de prélèvements : 14
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Branchements en plomb

Nombre de branchements en plomb connus : **0**

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : **91 / 120**

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

	2020	2021
Rendement du réseau de distribution [%]	81,06	84,87
Rendement réglementaire [%]	71,31	70,89
Indice linéaire de consommation [m ³ /j/km]	31,56	29,43
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /j/km]	7,61	5,48
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /j/km]	7,38	5,25

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau : **Bon**