

Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole



194 826 abonnés

pour 401 437 habitants desservis



24 295 910 m³

mis en distribution



19 233 446 m³

consommés par les habitants



131 l/hab/jour

consommation moyenne



99,79 %

des 3 767 prélèvements réalisés conformes aux normes



2 526 km

de réseau (hors branchement)



9

usines de production




130

réservoirs (132 439 m³)



82,13 %

rendement moyen du réseau

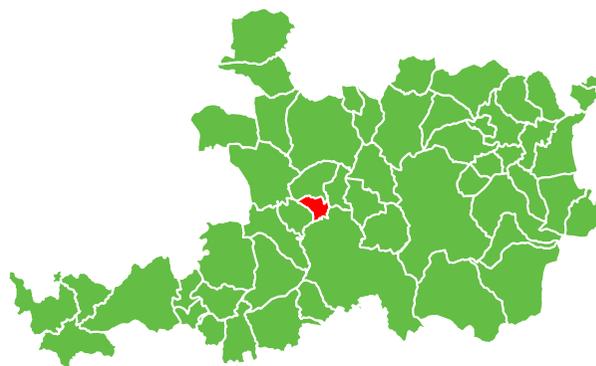

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole


Saint-Etienne Métropole
2 Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Etienne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49
e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

SUIVEZ-NOUS SUR



**RAPPORT PRIX
& QUALITE DU SERVICE
DE L'EAU POTABLE 2023**

**COMMUNE DE
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ**

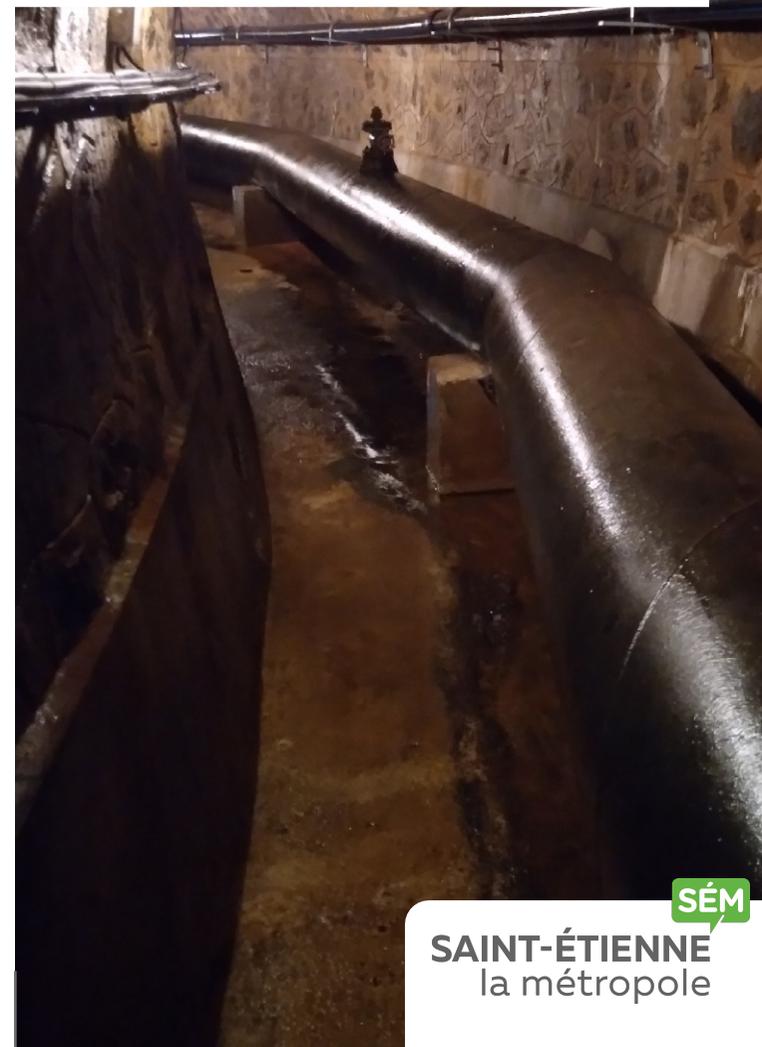

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Présentation générale du service

Mode de gestion du service

Le service est exploité dans le cadre d'un contrat de Délégation de Service Public confié à la société **OELIE-SAUR** du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2035.

Ressources en eau

La fourniture d'eau est assurée à partir d'achats d'eau au service d'eau de la ville de SAINT-ETIENNE.

L'eau provient de l'usine de traitement de Solaure alimentée par :

► **le barrage du Pas-du-Riot** dont l'indice de protection est de **80 %**.

► **le barrage de Lavalette** dont l'indice de protection est de **80 %**.

Population desservie

	2022	2023
Nombre d'abonnés	3 250	3 205
Population	6 182	6 263

Bilan des volumes

	2022	2023
Volume produit [m³]	0	0
Volume importé [m³]	331 382	322 228
Volume exporté [m³]	0	0
Consommation [m³]	279 721	279 216

Patrimoine du service

- Station de traitement : **0**
- Réservoirs : **2 (480 m³)**
- Stations de pompage : **3**
- Linéaire de réseau : **37,867 km**

Elements tarifaires

Référence de la délibération tarifaire


Délibération métropolitaine du 30 juin 2022:

- Part fixe : 2,73 €/an/abonné
- Part variable :
- De 0 à 120 m³ : 1,2425 €/m³

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2024

	Quantité	PU	Prix total
Part collectivité			
Part fixe [€/an]	1	2,73	2,73
Part variable [€/m³]	120	1,0443	125,32
Part délégataire			
Part fixe [€/an]	1	22,92	22,92
Part variable [€/m³]	120	0,5957	71,48
Agence de l'eau			
Redevance pollution [€/m³]	120	0,23	27,60
Préservation des ressources	120	0,0416	4,99
Taxes			
Total Hors Taxe [€]			255,04
TVA [€]		5,50%	14,03
Total 2024 [€ TTC]			269,07
Total 2023 [€ TTC]			285,04
Evolution 2024/2023			-5,60 %

Répartition de la facture de 120 m³

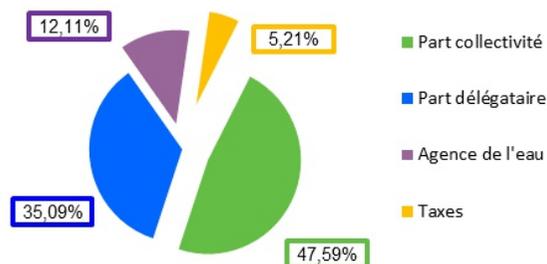

Indicateurs de performance

Qualité de l'eau

Paramètres micro-biologiques :

- Nombre de prélèvements : 16
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Paramètres physicochimiques :

- Nombre de prélèvements : 18
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Branchements en plomb

Nombre de branchements en plomb connus : **0**

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : **118 / 120**

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

	2022	2023
Rendement du réseau de distribution [%]	85,16	87,31
Rendement réglementaire [%]	70,79	69,07
Indice linéaire de consommation [m³/j/km]	28,96	20,36
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/j/km]	5,30	3,11
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/j/km]	5,04	2,96

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau : **Bon**