


Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole

- 194 376 abonnés**
pour 402 798 habitants desservis
- 24 180 400 m³**
mis en distribution
- 18 735 906 m³**
consommés par les habitants
- 128 l/hab/jour**
consommation moyenne
- 99,82 %**
des 4 403 prélèvements réalisés conformes aux normes
- 2 521 km**
de réseau (hors branchement)
- 9**
usines de production
- 130**
réservoirs (132 439 m³)
- 79,44 %**
rendement moyen du réseau

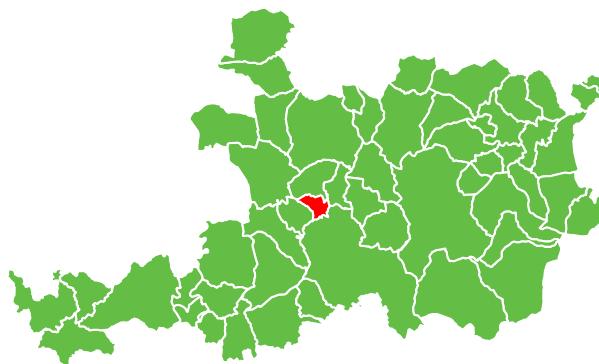


SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Etienne Métropole
2 Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Etienne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49
e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

RAPPORT PRIX & QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2024

COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

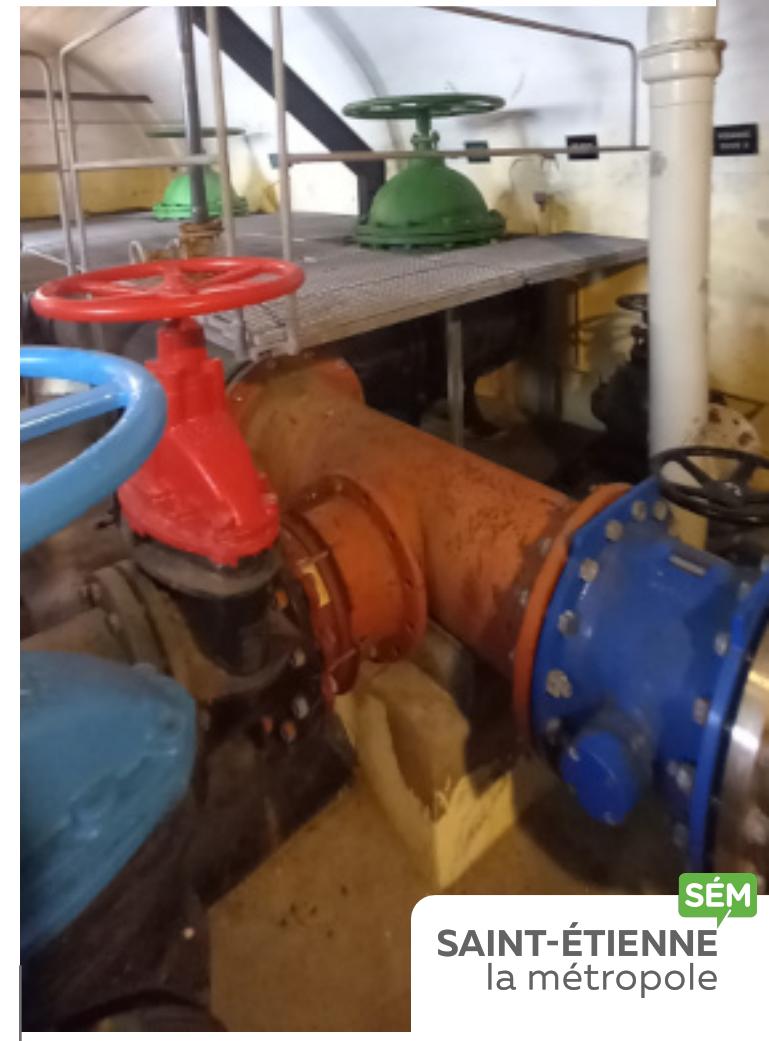

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Présentation générale du service

Mode de gestion du service

Le service est exploité dans le cadre d'un contrat de Délégation de Service Public confié à la société **OELIE-SAUR** du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2035.

Ressources en eau

La fourniture d'eau est assurée à partir d'achats d'eau au service d'eau de la ville de SAINT-ETIENNE.

L'eau provient de l'usine de traitement de Solaure alimentée par :

► **le barrage du Pas-du-Riot** dont l'indice de protection est de **80 %**.

► **le barrage de Lavalette** dont l'indice de protection est de **80 %**.

Population desservie

	2023	2024
Nombre d'abonnés	3 205	3 201
Population	6 263	6 422

Bilan des volumes

	2023	2024
Volume produit [m ³]	0	0
Volume importé [m ³]	322 228	331 782
Volume exporté [m ³]	0	0
Consommation [m ³]	279 216	295 006

Patrimoine du service

- Station de traitement : **0**
- Réservoirs : **2 (480 m³)**
- Stations de pompage : **3**
- Linéaire de réseau : **38,571 km**

Elements tarifaires

Référence de la délibération tarifaire


Délibération métropolitaine du 30 juin 2022:

- Part fixe : 8,00 €/an/abonné
- Part variable :
 - De 0 à 120 m³ : 0,8429 €/m³

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2025

Quantité	PU	Prix total
Part collectivité		
Part fixe [€/an]	1	8
Part variable [€/m ³]	120	0,8429
Part délégataire		
Part fixe [€/an]	1	22,98
Part variable [€/m ³]	120	0,5971
Agence de l'eau		
Redevance consommation [€/m ³]	120	0,33
Préservation des ressources [€/m ³]	120	0,0415
Performance des réseaux [€/m ³]	120	0,02
Taxes		
Total Hors Taxe [€]		250,76
TVA [€]		5,50%
Total 2025 [€TTC]		264,55
Total 2024 [€TTC]		269,07
Evolution 2025/2024		-1,68 %

Répartition de la facture de 120 m³

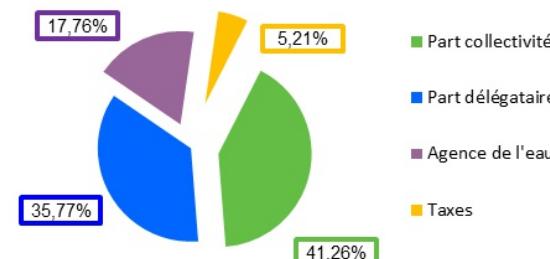

Indicateurs de performance

Qualité de l'eau

Paramètres microbiologiques :

- Nombre de prélèvements	11
- Nombre de prélèvements non conformes	0
- Taux de conformité	100,00%

Paramètres microbiologiques :

- Nombre de prélèvements	12
- Nombre de prélèvements non conformes	0
- Taux de conformité	100,00%

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : **118/120**

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

	2023	2024
Rendement du réseau de distribution [%]	87,31	89,42
Rendement réglementaire [%]	69,07	69,21
Indice linéaire de consommation [m ³ /j/km]	20,36	21,07
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /i/km]	3,11	2,61
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /j/km]	2,96	2,49

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau :

Bon